

大府市カーボンニュートラル推進生産設備導入支援補助金

省エネ診断に基づく設備の更新で…

「生産設備」の更新にかかった補助対象経費の

補助率 2 分の 1 以内で、最大 500 万円を補助します！

「ユーティリティ設備」の更新にかかった補助対象経費の

補助率 3 分の 1 以内で、最大 100 万円を補助します！※

※下限額 15 万円

公募期間：2025 年 6 月 2 日～9 月 1 日

計画承認：2025 年 9 月上旬（予定）

公募期間終了後に応募案件の審査を行い予算額の範囲内において補助対象者を決定します！

※審査により不採択となる場合もあります。

◆補助対象者

市内で製造業に属する事業を主たる事業として営む中小企業者及び個人事業主のうち次のいずれにも該当するもの

- ☐ 代表者及び従業員が暴力団員又は暴力団もしくは暴力団と密接な関係を有するものでないこと
- ☐ 中小機構「経営自己診断システム」※¹における直近 2 か年の総合分析結果-収益性の平均得点が 2 か年平均で 8.0 未満であること
- ☐ 国の中小企業等エネルギー利用最適化推進事業に基づく省エネ最適化診断等（以下「省エネ診断」という。）を、申請日以前 2 年の間に受診したことがあること（2 年より前の診断結果を利用したい場合は、お問合せください）
- ☐ みなし大企業に該当しないこと
- ☐ 市税を滞納していないこと

◆補助対象事業

次のいずれにも該当するもの

- ☐ 中小企業者等が省エネ診断の結果に基づき、既存の設備から補助対象設備へ更新するもの
- ☐ 事業計画認定日において着手していないもの
- ☐ 事業計画認定日の属する年度の翌年度の 2 月末（2027 年 2 月末）までに完了するもの

◆補助対象経費

設備の購入、設置 及び設計に要する費用 ※既存設備撤去費は対象外です。

◆補助対象設備

<生産設備>		
工作機械	プラスチック加工機械	プレス機械
印刷機械	ダイカストマシン	
<ユーティリティ設備>		
高効率空調	産業ヒートポンプ	業務用給湯器
高性能ボイラ	高効率コージェネレーション	変圧器
冷凍冷蔵設備	産業用モータ	制御機能付き LED 照明器具

※国の省エネルギー投資促進支援事業（一般社団法人 環境共創イニシアチブ）の『（Ⅲ）設備単位型』の補助対象設備に登録されている設備が対象。設備の登録型番が記載された WEB ページを印刷したものを事業計画へ添付が必要となります。

〔型番検索ページ〕一般社団法人 環境共創イニシアチブの公式ウェブサイト

<https://sii.or.jp/setsubi06r/search/>

※設備は随時更新されます。最新のリストは大府市 HP から確認できます。



◆各種認証制度について

次の認証制度を取得されている事業所は、審査の際に加点します。

- ・「あいち女性輝きカンパニー認証制度」
- ・「健康経営優良法人認定制度」
- ・「大府市働きやすい企業表彰」

◆省エネ診断とは

国の中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業費補助金による事業に基づき一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断等を指します。

〔一般財団法人省エネルギーセンターの公式ウェブサイト〕

<https://www.shindan-net.jp/service/shindan>

※詳細は大府市公式 HP から確認できます。



4/15 より申込開始！

- ・申込から報告書受け取りまで 2 ～ 3 か月必要です。
- ・早目の申し込みを！

◆経営自己診断システムとは

決算書を入力して経営状態を確認する中小機構による中小企業のための経営分析ツールです。

入力に際してご不明な点がございましたら市役所、商工会議所までお問合せください。

〔経営自己診断システムページ〕

<https://k-sindan.smrj.go.jp/diagnosis/input>




〔財務情報入力の注意点・解説〕

<https://k-sindan.smrj.go.jp/guide/detail>



◆申請の流れ

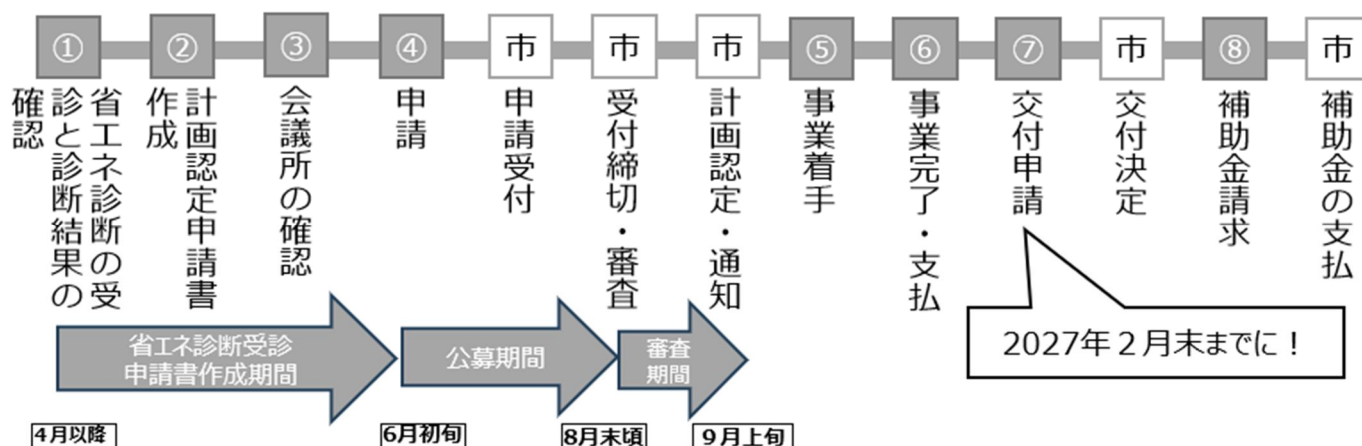

◆提出書類

大府市公式 HP からダウンロード

⇒〔ページ番号:1025487〕で検索 もしくは 右 QR コードを読み取り

◆問合せ先

大府市役所 商工業ウェルネスバレー推進課

電話／0562-45-6227 メール／shoko@city.obu.lg.jp

大府商工会議所

電話／0562-47-5000 メール／info@obu-cci.or.jp

＜大府市公式 HP＞

「省エネ診断」、「補助対象設備」についての最新情報、申請様式の DL はこちらから↓

